

# 自動アナウンスユニット WU-Z002

## ■ 機器概要

本機は新壁掛形防災アンプWK-730/740/750に組込まれる自動アナウンスユニットで、自火報との連動停止時に防災アンプからの起動信号、あるいはユニット本体のスイッチを押すことによりアナウンスが作動します。

下記アナウンスメニューのうち1のアナウンスはアンプからの起動信号及び手動起動により作動、2および3のアナウンスは手動起動によって作動します。

1. 出火確認：ただいま火災警報ベルが鳴りました。原因を調査しております。しばらくお待ちください。
2. 訂 正：さきほどの警報ベルは火災ではありません。ご安心ください。
3. 火の用心：火のもと、電源の始末はできましたか。お帰りの際に今一度確かめましょう。


## ■ 機器定格

電 源	DC +24V (非常用放送設備より供給)	出力インピーダンス	10kΩ 不平衡
消費電流	175mA	寸 法	202(幅)×54(高さ)×104.5(奥行)mm (奥行は、起動ボタン含まず)
出力レベル	0dB	重 量	約800g
アナウンス 起 動 入 力	外部入力：1回路(無電圧メイク接点) 内部スイッチ：3回路	仕 上 げ	前面パネル：マンセル5Y7.5/1 近似色半艶塗装 一部7.5YR3/2 近似色印刷 ケ ー ス：処理鋼板
アナウンス動作中出力	1回路		

## ■ 付属品

取扱説明書(工事説明付)..... | 保証書..... |

## ■ 外観寸法図

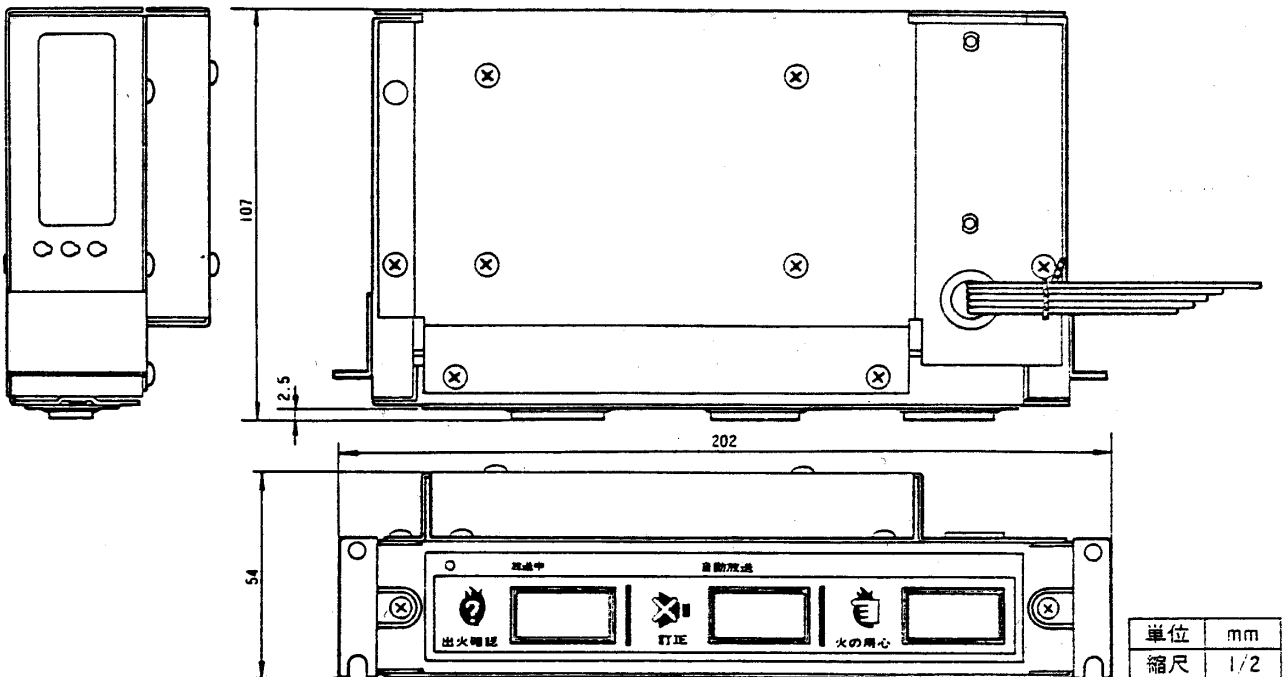

## ■ ブロックダイヤグラム

